

BUKOVÁ – ODKANALIZOVÁNÍ OBCE




HARMONOGRAM PREZENTACE

- Seznámení s projektovou dokumentací
- Kanalizační přípojky
- Diskuze

HARMONOGRAM PREZENTACE

Materiál	Délka [m]	investiční náklady [mil. Kč]
PVC DN 250 SN 12	3004,2	39,1
PE 100 RC d90x8,2 SDR 11	540,5	4,9
PVC DN 200 SN 8	????? 160 * 7	5,6
Čerpací stanice		3,0
ČOV		6,0
přeložky vodovodních řadů	1065	5,0
vodovodní řípojky	411	1,8
přeložky dešťové kanalizace	79,1	1,1
		66,5
VRN	0,05	69,8

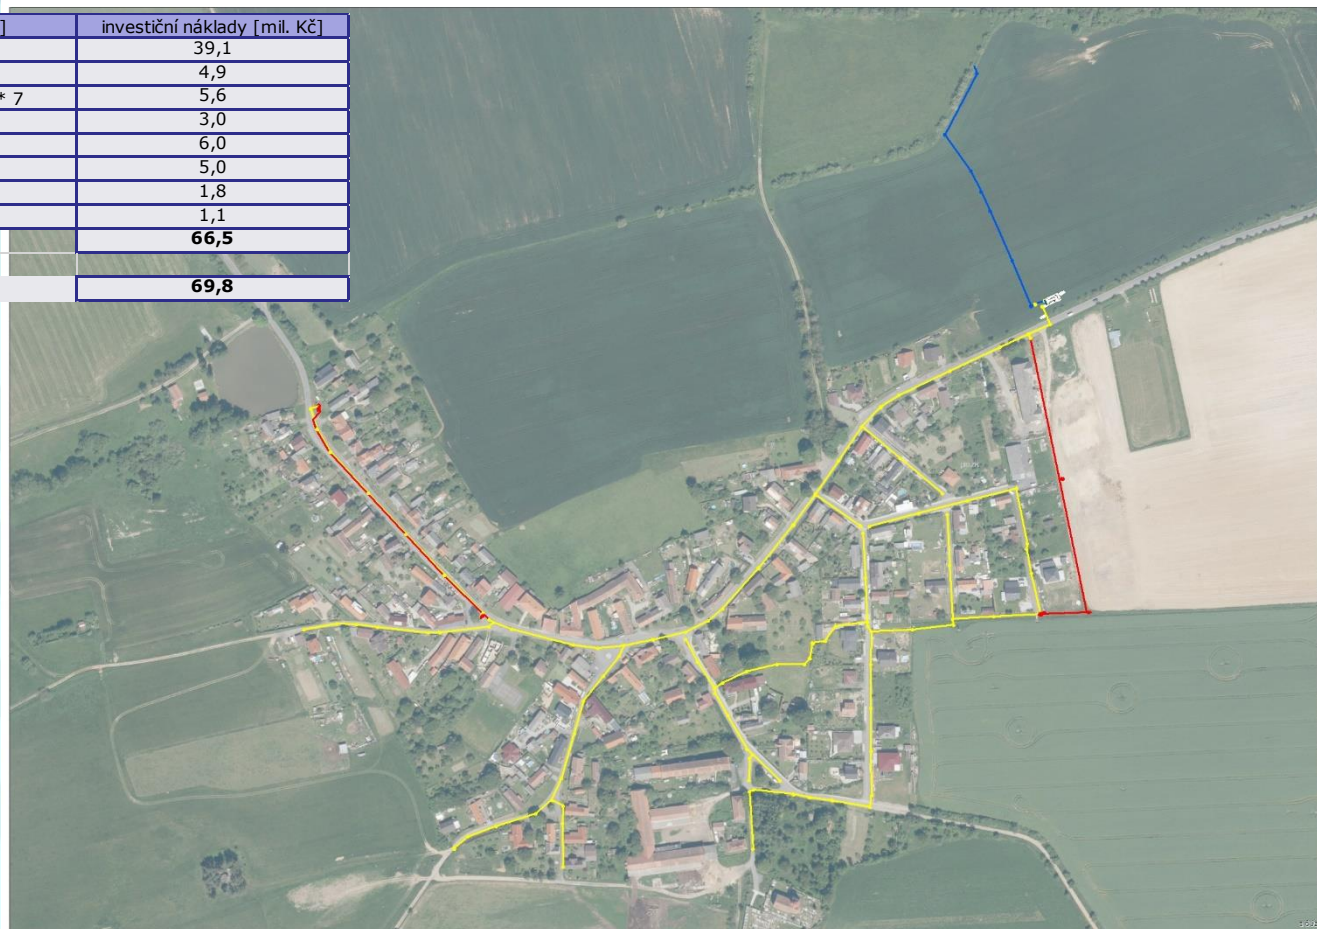

GRAVITAČNÍ KANALIZACE



ČERPAČÍ STANICE



ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD



KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA GRAVITAČNÍ



Nákladovost – v zeleni cca 4 000 Kč/bm

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA TLAKOVÁ

Spotřeba vody na obyvatele 90 l/os/den


Spotřeba vody na 3-členou rodinu 270 l/rod./den

Instalovaný příkon čerpadla 1,2- 1,5 kW, 400 V
(nižší než rychlovarná konvice)

Průtok čerpadla do 0,7 l/s čili 2,52 m³/hod.

tedy

čerpadlo je v provozu přibližně 6,5 minut denně

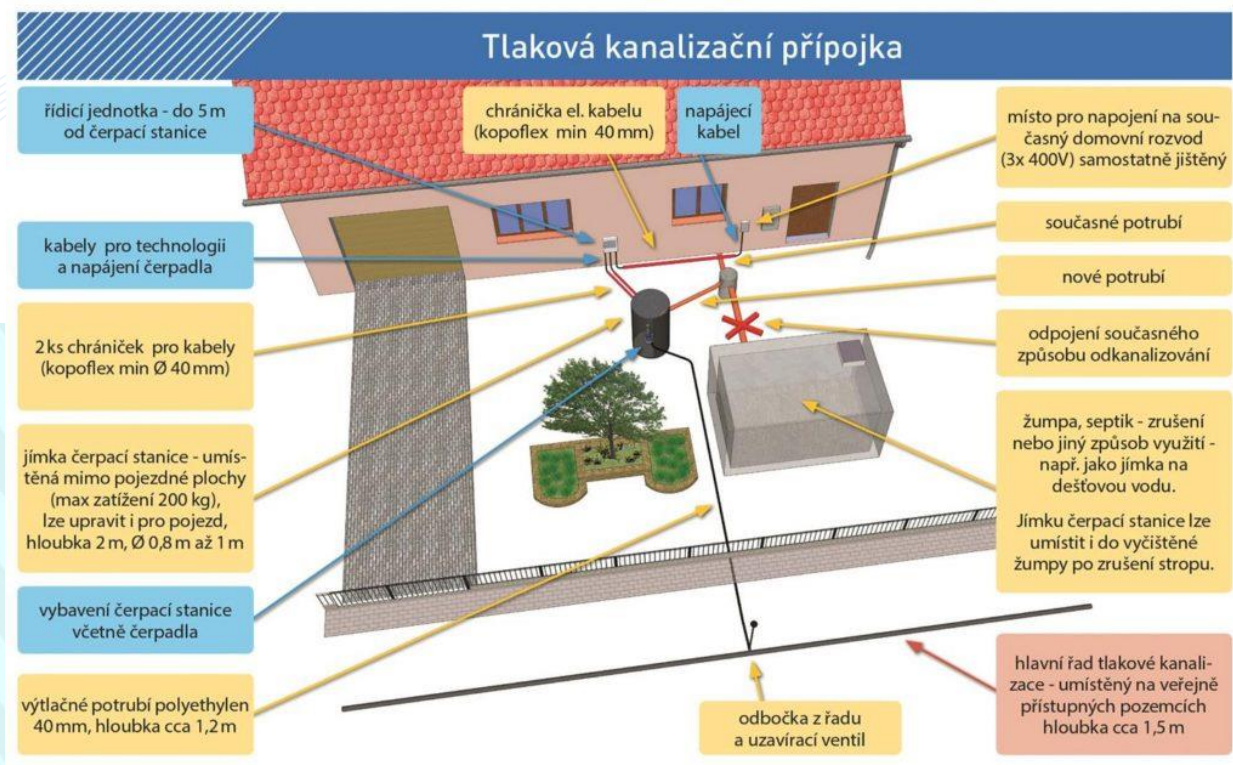

Nákladovost – v zeleni cca 3 500 Kč/bm
Čerpací stanice 35 000 Kč

DISKUZE

DĚKUJEME ZA POZORNOST

Ing. Petr Koblenc

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba
akciová společnost
Nábřežní 4, Praha 5, 150 56**